

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 10/

с.о. Бастау
Место составления

21.02.2023 г.
Время 10:46

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта), на основании которого проведен профилактический контроль № 10 от 16.02.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора
АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕЙІБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района
БАЛЛАБАЕВ МЕДЕТ ЕРБОЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района
НУРШЕЙСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Атбасарского района
ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Инженер ОЧС Атбасарского района

4. Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора), его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)
070240000504, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Атбасарский район, Бастау, Байгара (УЛИЦА), 31.

5. Период проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора 17.02.2023 – 21.02.2023

6. За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 3 статьи 152-1 Предпринимательского кодекса) предписываю выполнить следующие мероприятия:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 2 села Бастау отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1	П. 6 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении	Незначительное	В помещении дежурного персонала вывесить инструкцию о мерах пожарной безопасности.

	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности		Основание: п.10 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила); срок устранения: 06.06.2023
2	П. 7 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Разработать специальный журнал по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Основание: п.11 Правил; срок устранения: 06.06.2023
3	П. 51 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Значительное	Оборудовать достаточным количеством запаса огнетушащих веществ, необходимых для тушения пожара (имеется 23, требуется 20 ОП-5). Основание: п.18 Правил; срок устранения: 06.06.2023
4	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В спортивном зале знак пожарной безопасности «Выход» привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 Правил; срок устранения: 06.06.2023
5	П. 108 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	Произвести отверстие в пожарном водосеме не менее диаметром 125мм, для забора воды пожарными автомобилями. Основание: п.1571 Правил; срок устранения: 06.06.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписей или отказ от подписей




Начальнику майор гражданской
защиты
Ашкенову Е.


ИНФОРМАЦИЯ

по исполнению пунктов предписания

1. В помещении дежурного персонала вывесили инструкцию о мерах Пожарной безопасности.

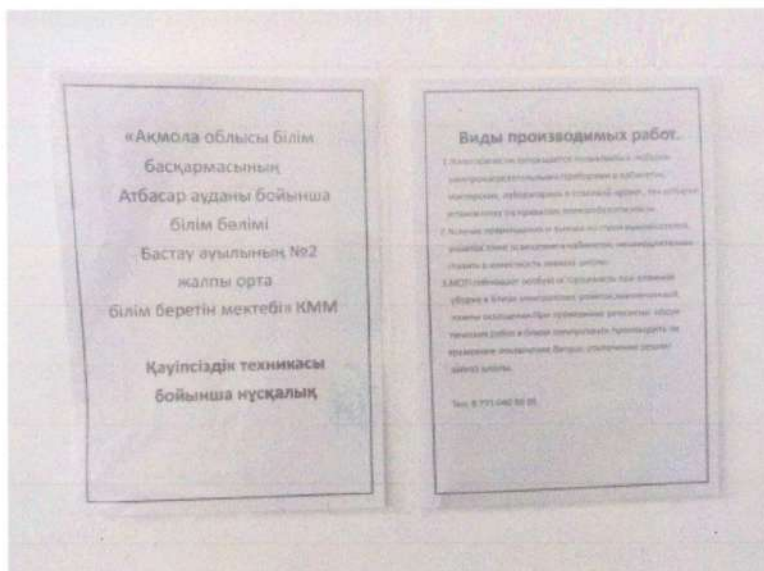

2. Разработаны специальные журналы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты.

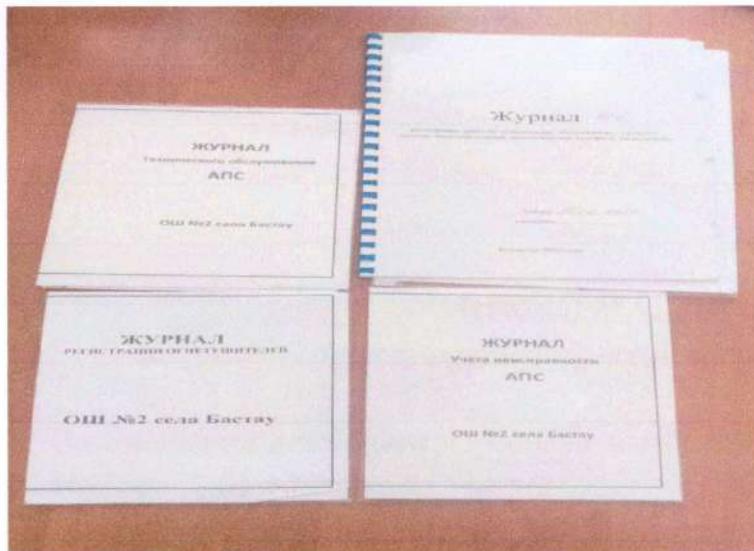

3. В отдел образования была подана заявка на приобретения 20 шт онетуцителей ОП -5 21.02.2023 г



4. В повышении спортивного зала знаки пожарной безопасности «Выход», «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода» используемые на путях эвакуации привели в исправное состояние.



5. Произвели отверстие в пожарном водоеме диаметром 125 мм для забора воды пожарными автомобилями.



И.о. директора школы:

Б. Харахыз

Исп. Багилова Б.Ш. /зам директора по АХЧ

Тел 87710408005

Рабочий телефон 70-6-96